


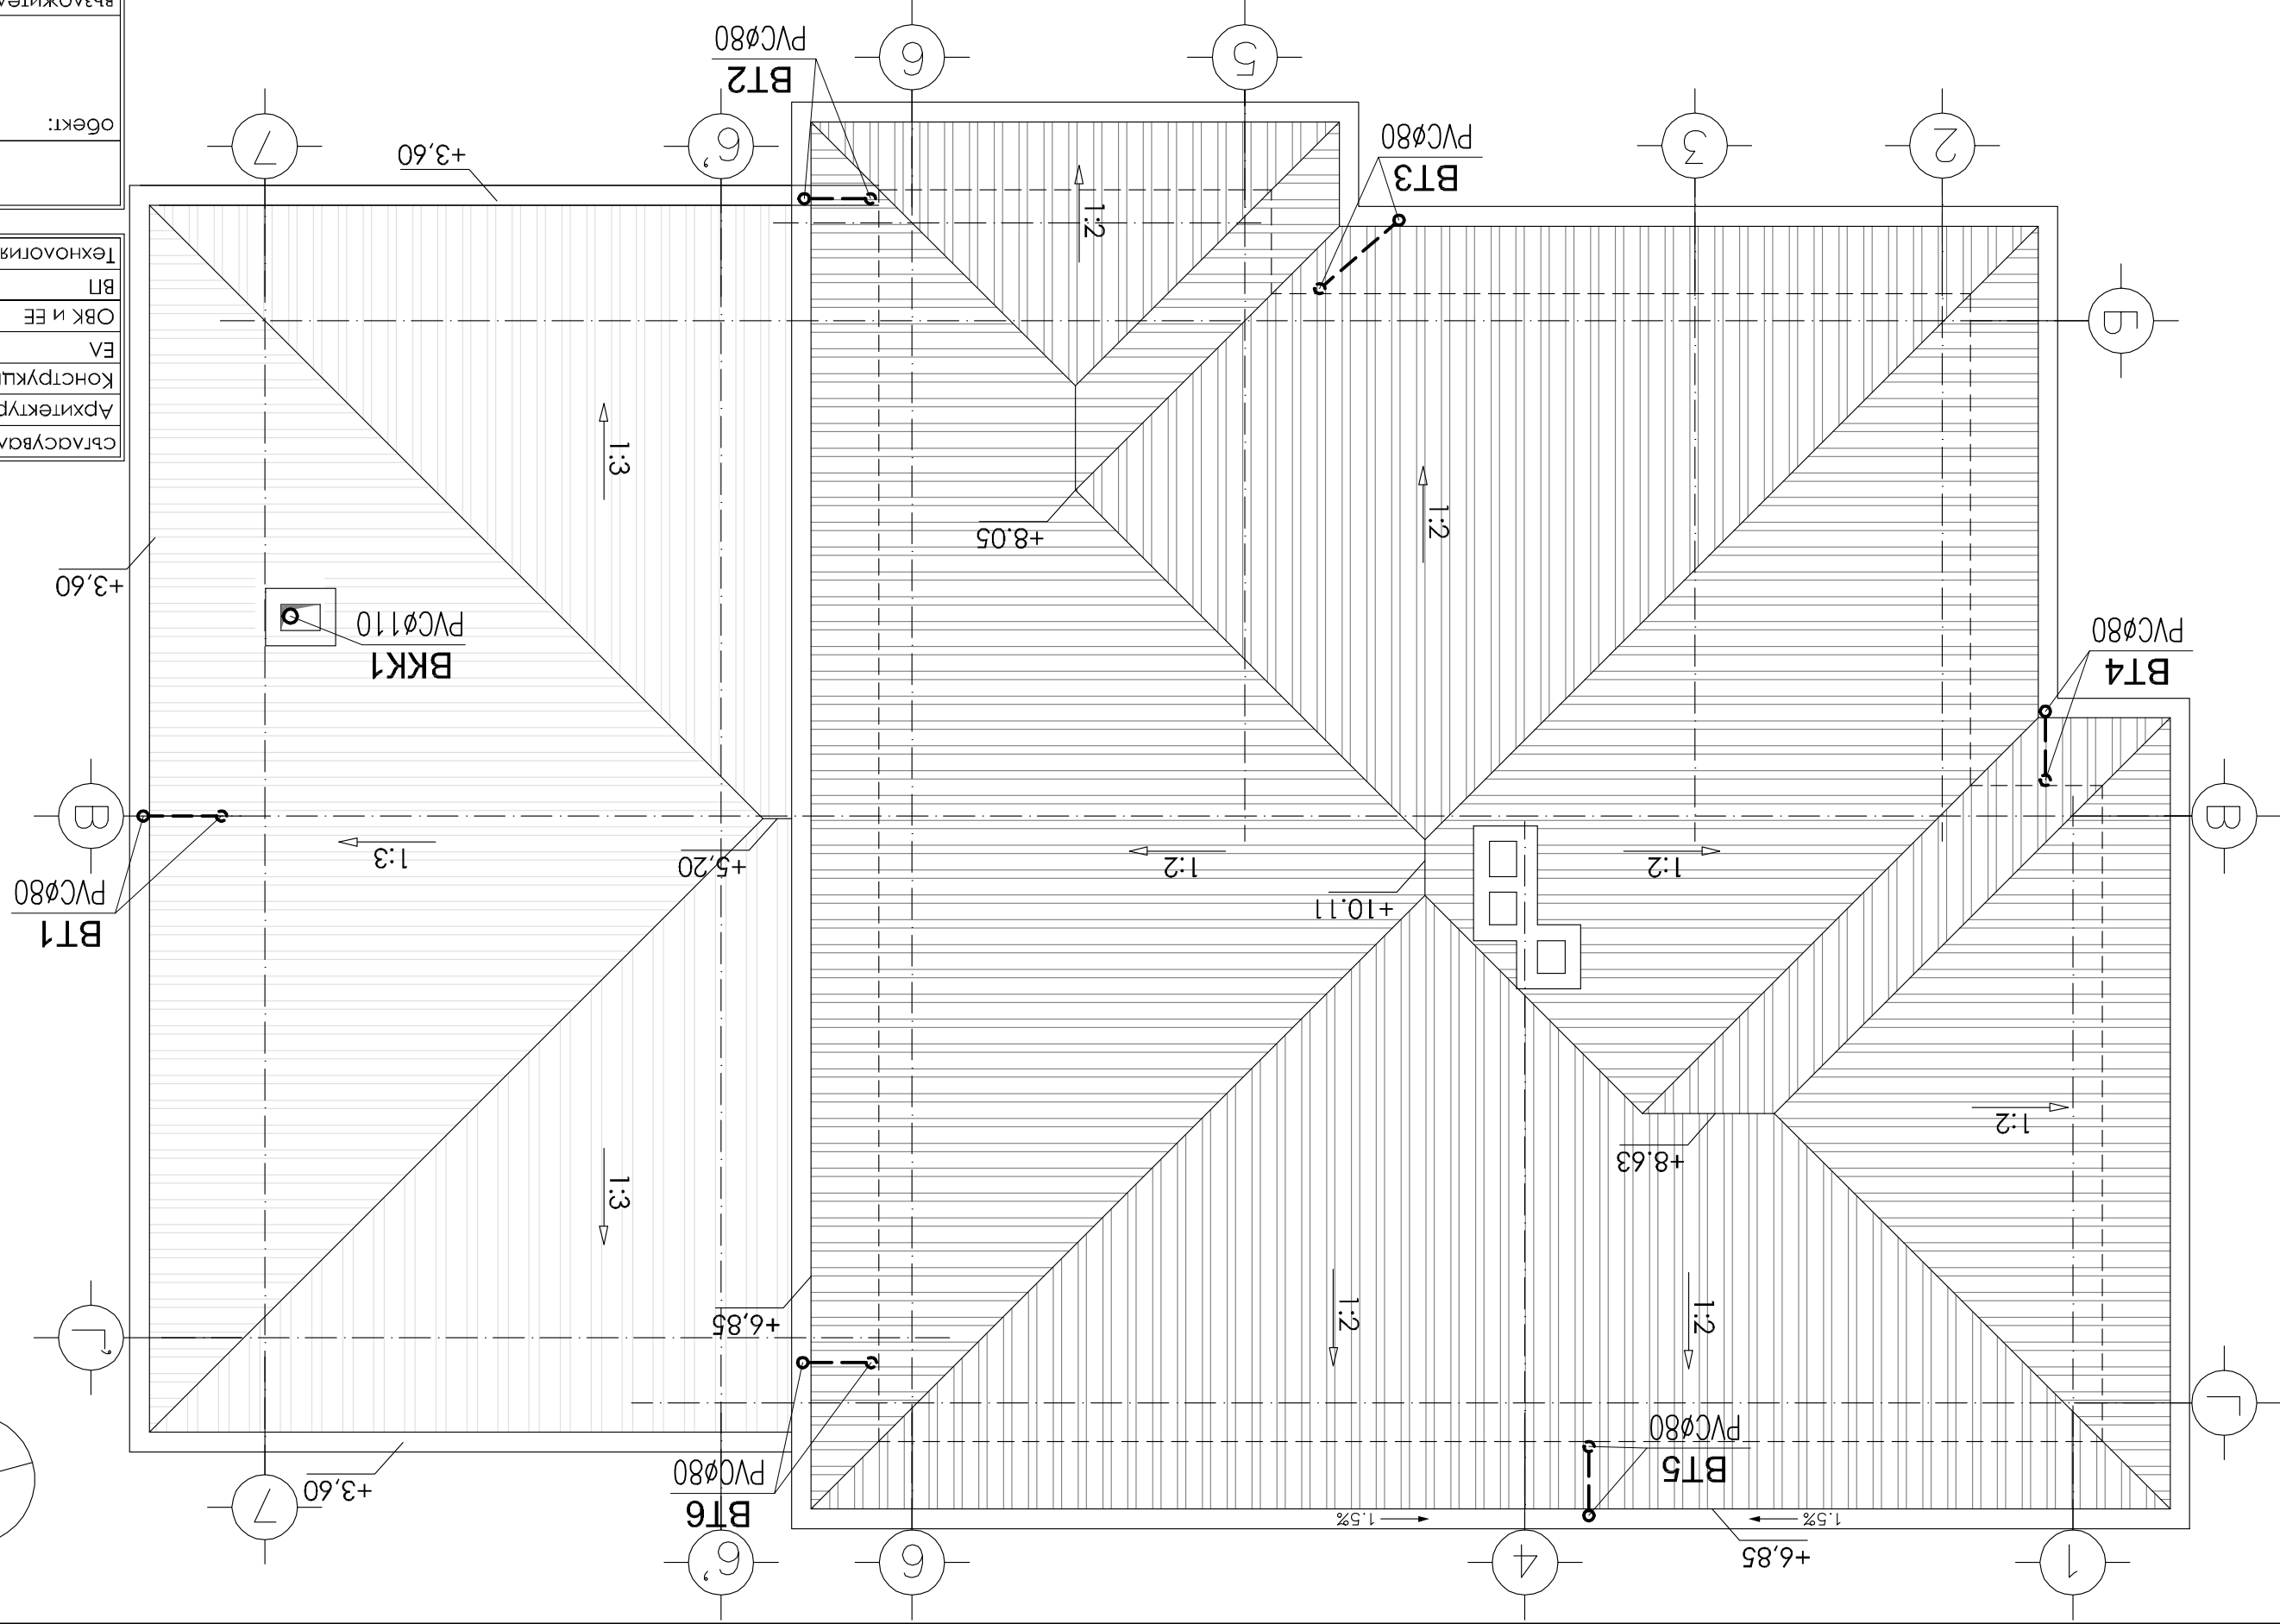

|                           |  |                                                                                                                                                                                                   |  |                                           |  |                                         |  |                                                                 |  |                                          |  |                      |  |
|---------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|----------------------|--|
| <b>ВЛАДИМИРОВ ЛЮНЕВИЧ</b> |  | <b>Объект:</b><br>Пристройка и преобразование на съществуваща<br>автостоянка масивна сграда в УПИ III-491 за заваряни<br>нужди, кв. 57, кв. Черноголово, гр. Димитровград,<br>Община Димитровград |  | <b>Възложител:</b><br>Община Димитровград |  | <b>Създаване:</b><br>ПЛАН ПОКРИВ М 1:50 |  | <b>Проектанти:</b><br>инж. Елица Христова<br>инж. Даниел Славев |  | <b>Уч. фирма:</b><br>ООУ "Мирсова Гюнев" |  | Дата:<br>юни 2012 г. |  |
|                           |  |                                                                                                                                                                                                   |  |                                           |  |                                         |  | част:<br>БИК                                                    |  | Фазов: ПП                                |  | Инст: 9/11           |  |

**ПЕРЕНДА:** ----- водосточный трубы Ø80 PVC

**ЗАБЕЛЕЖКА:**

$$1.koma + / - 0.00 = 101.10M$$

2. ВК1 га се произвјила със стоманена тръба мин. 30 см наг покрива и га задържи с бенгалиционна шапка

3. Вскик В1 га се извагнат от PVC тръби ф80, устойчиви на сълячево греене по архитектурен гемайл.

4. При възникнали проблеми по време на строителството га се търсят проектантите.